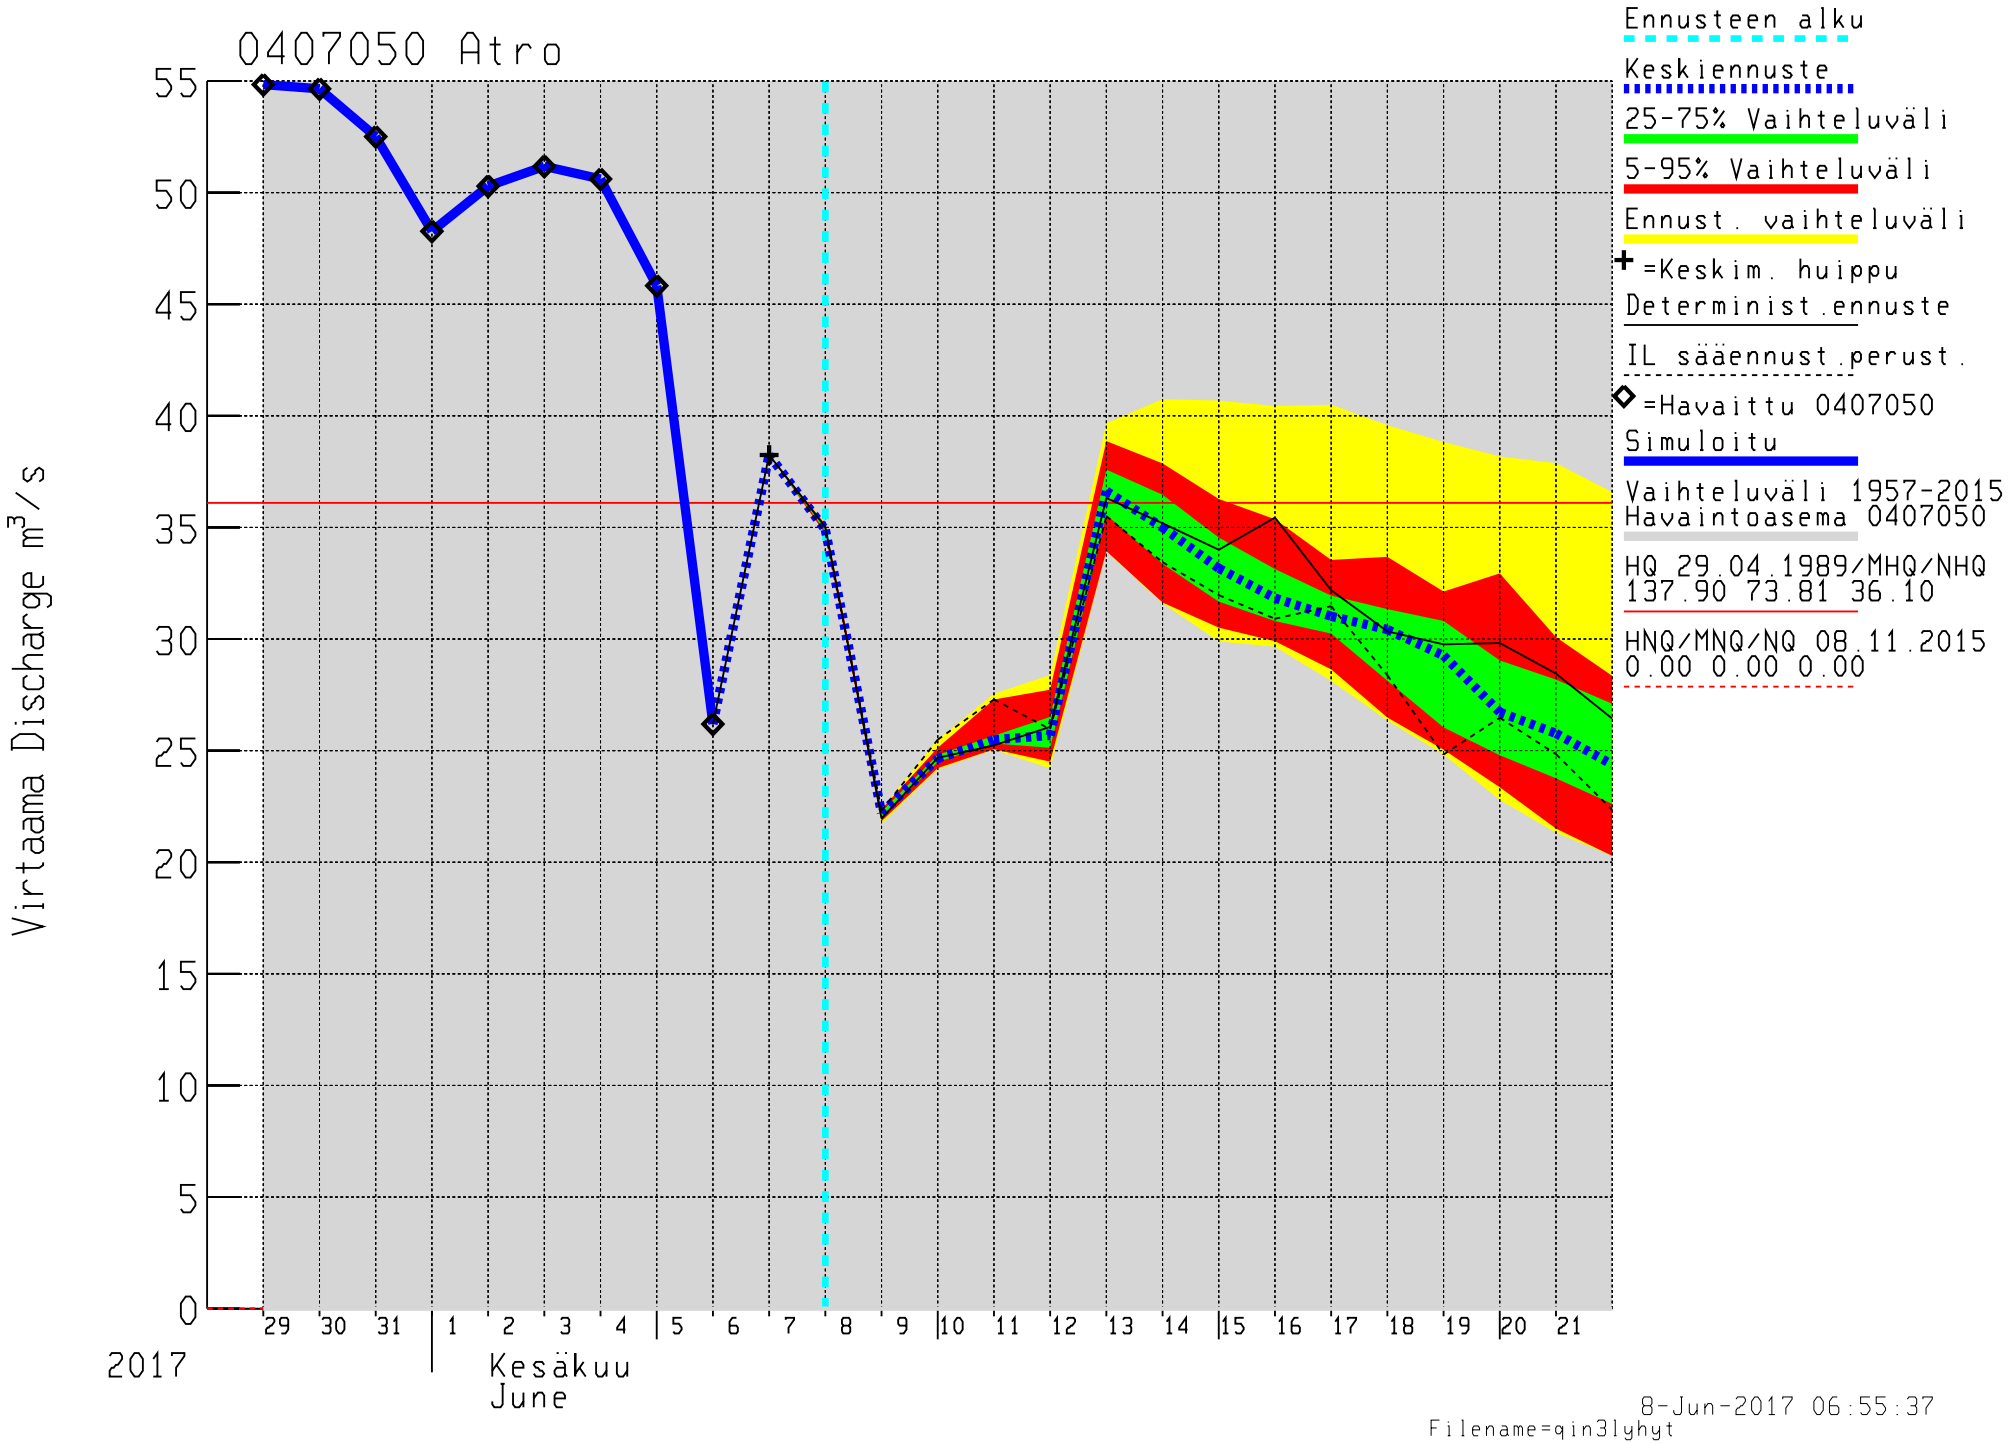
0407050 Atro
Virtaama Discharge m³/s
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2017
Kesäkuu
June
Ennusteen alku
Keskiennuste
25-75% Vaihteluväli
5-95% Vaihteluväli
Ennust. vaihteluväli
+ =Keskim. huippu
Determinist.ennuste
IL sääennust.perust.
◇ =Havaittu 0407050
Simuloitu
Vaihteluväli 1957-2015
Havaintoasema 0407050
HQ 29.04.1989/MHQ/NHQ
137.90 73.81 36.10
HNQ/MNQ/NQ 08.11.2015
0.00 0.00 0.00
8-Jun-2017 06:55:37
Filename=qin3lyhyt