


Virtaama Discharge m³/s

3506200 Muroleenkoski

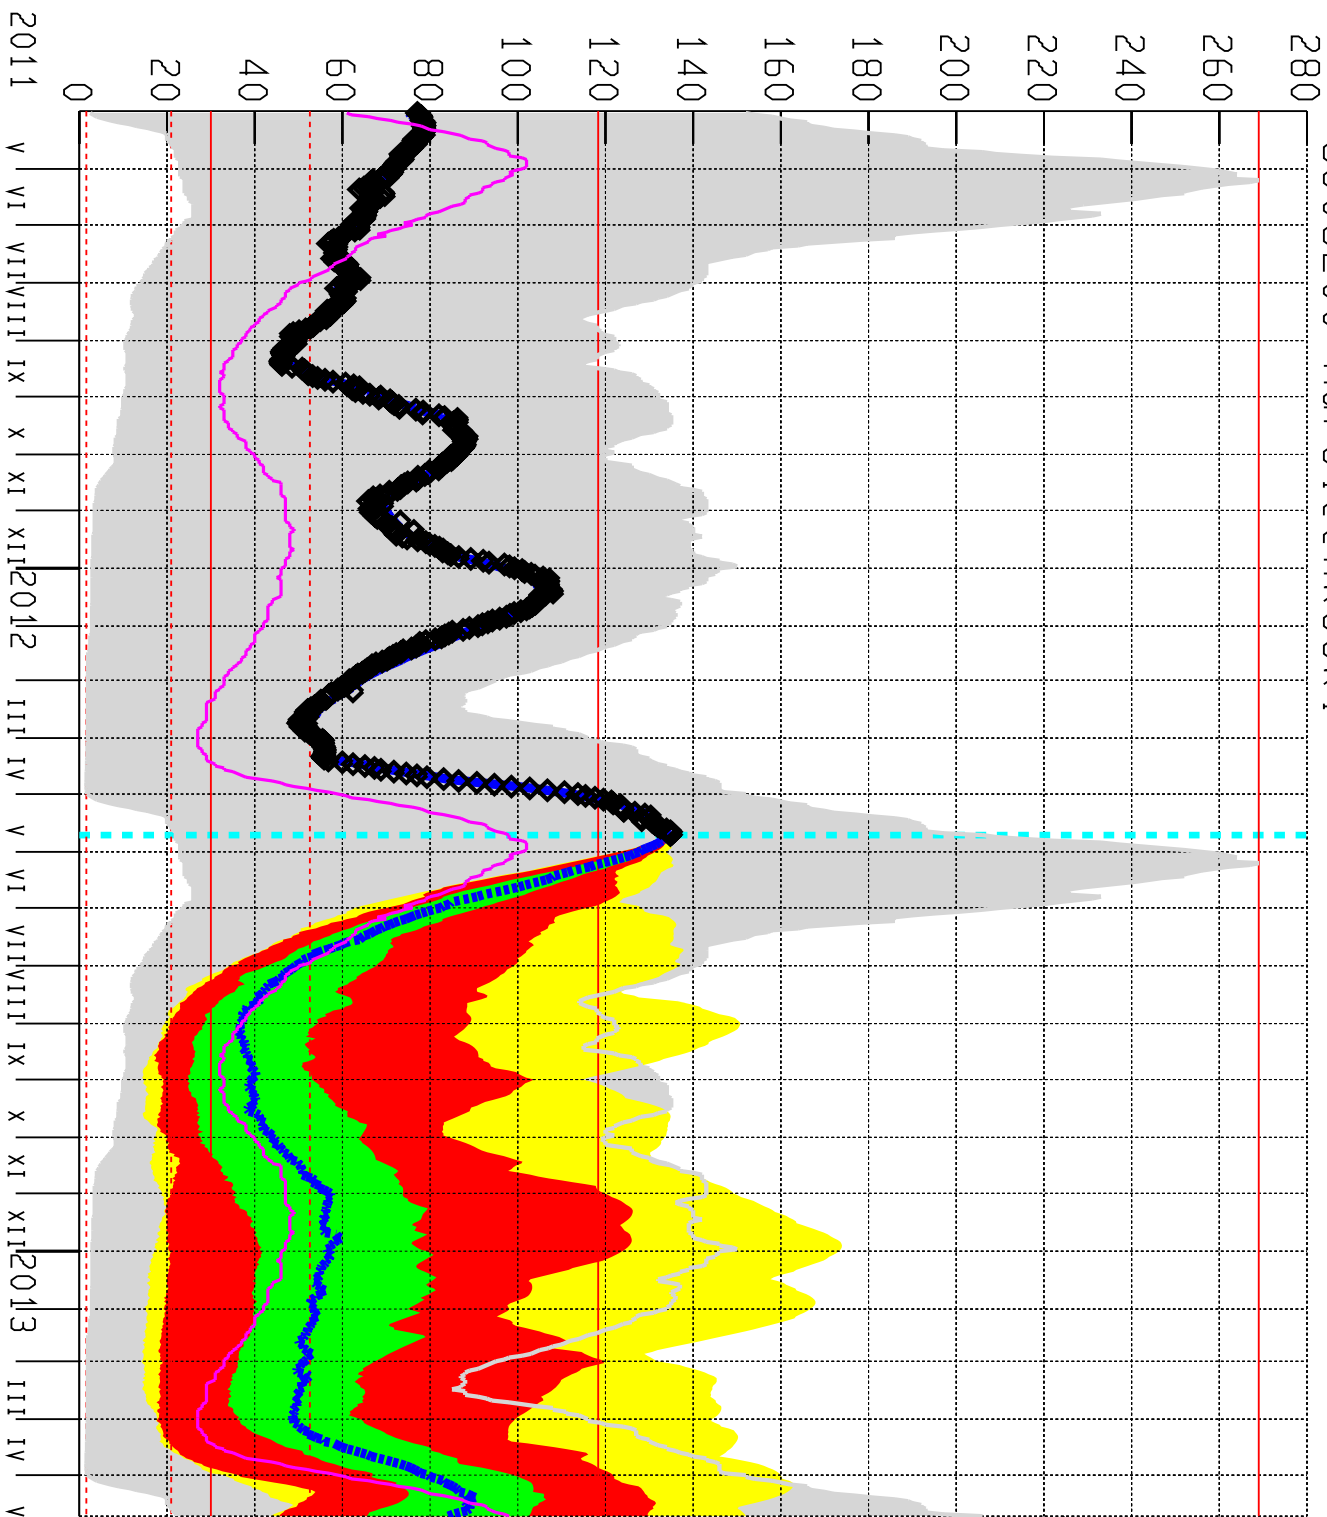

- Ennusteen alku
- Keskilennuste
- 25-75% Vaihteluväli
- 5-95% Vaihteluväli
- Ennust. vaihteluväli
- ◊=Havaittu 3506200
- Simuloitu
- Vaihteluväli 1863-2011
- Havaittoasema 3506200
- Havaittojen mediaani
- HQ 07.06.1899/MHQ/MHQ 269.00 118.34 30.00
- HNQ/MNQ/NQ 27.04.1909 52.58 20.95 1.60